


Målerinstallationen skal være solid fastgjort, så der ikke forekommer mekaniske spændinger i tilslutningsrørene


## PRINCIP FOR INSTALLATION AF VANDMÅLER

Alle komponenter skal være VA godkendte.

### Vandmålerbrønd:

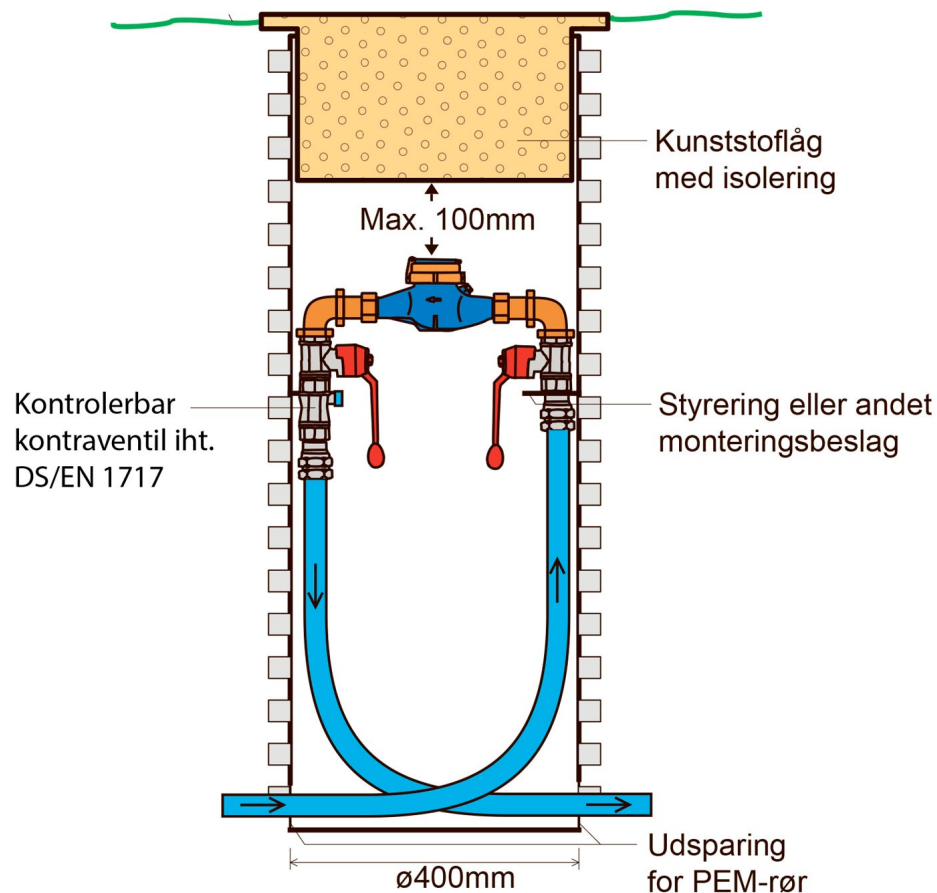

Vandledning skal indføres i bøsningrør med godkendt murgennemføring

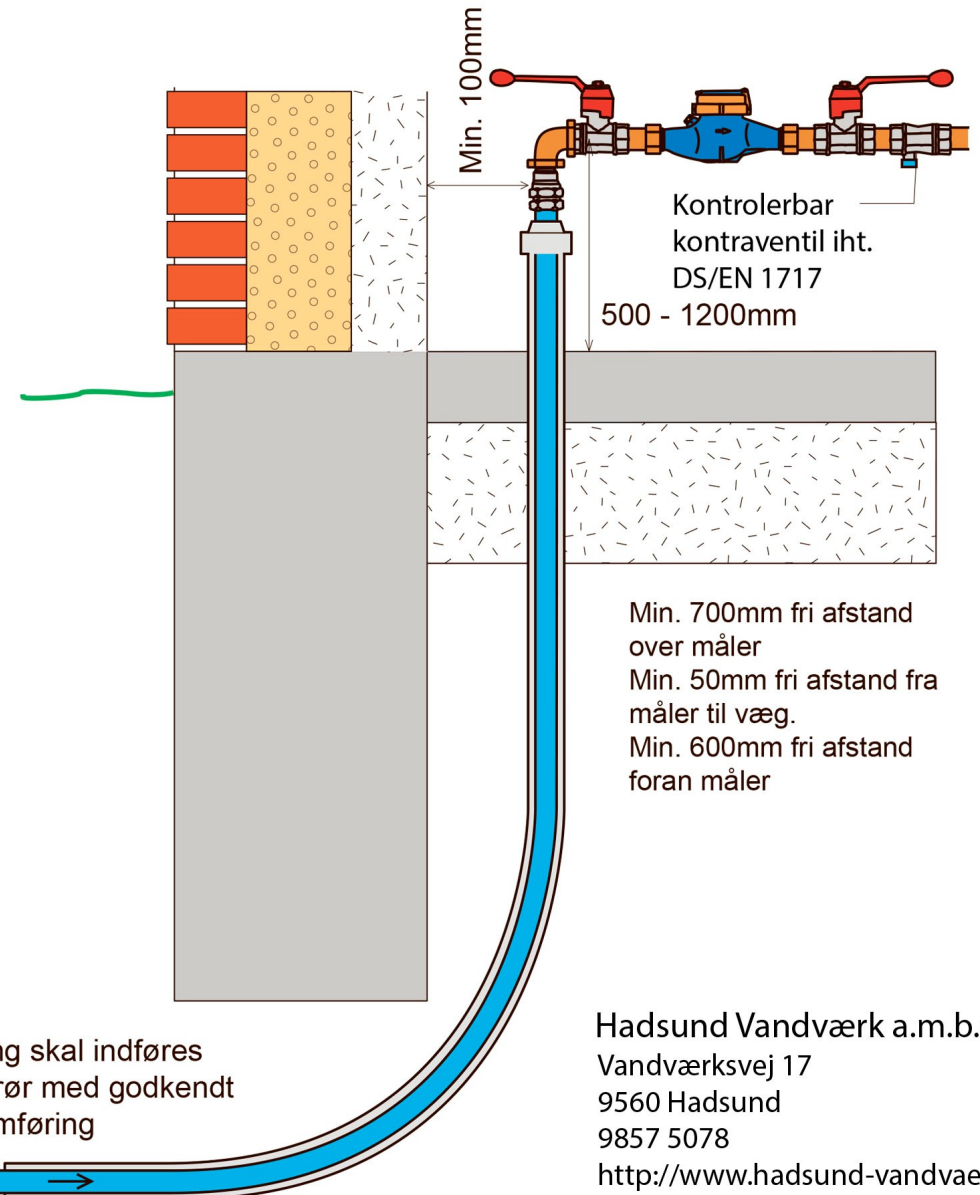

Hadsund Vandværk a.m.b.a.  
 Vandværksvej 17  
 9560 Hadsund  
 9857 5078  
<http://www.hadsund-vandvaerk.dk>